
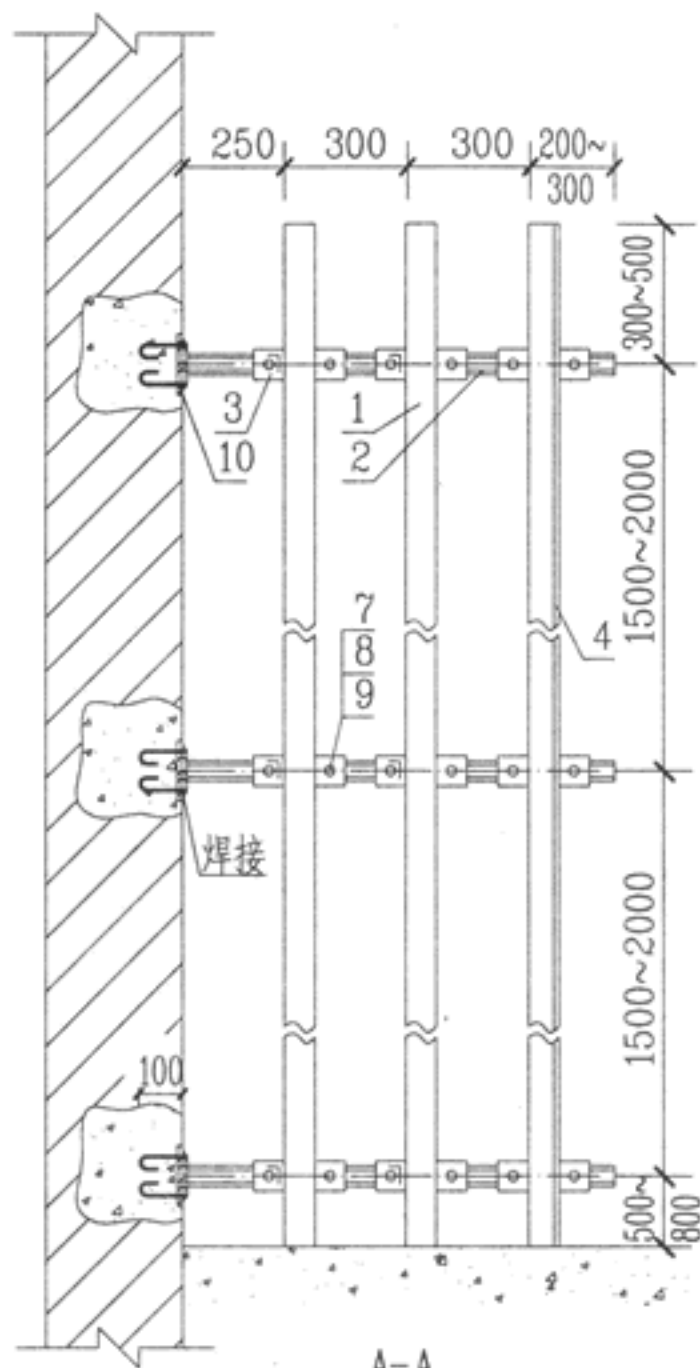


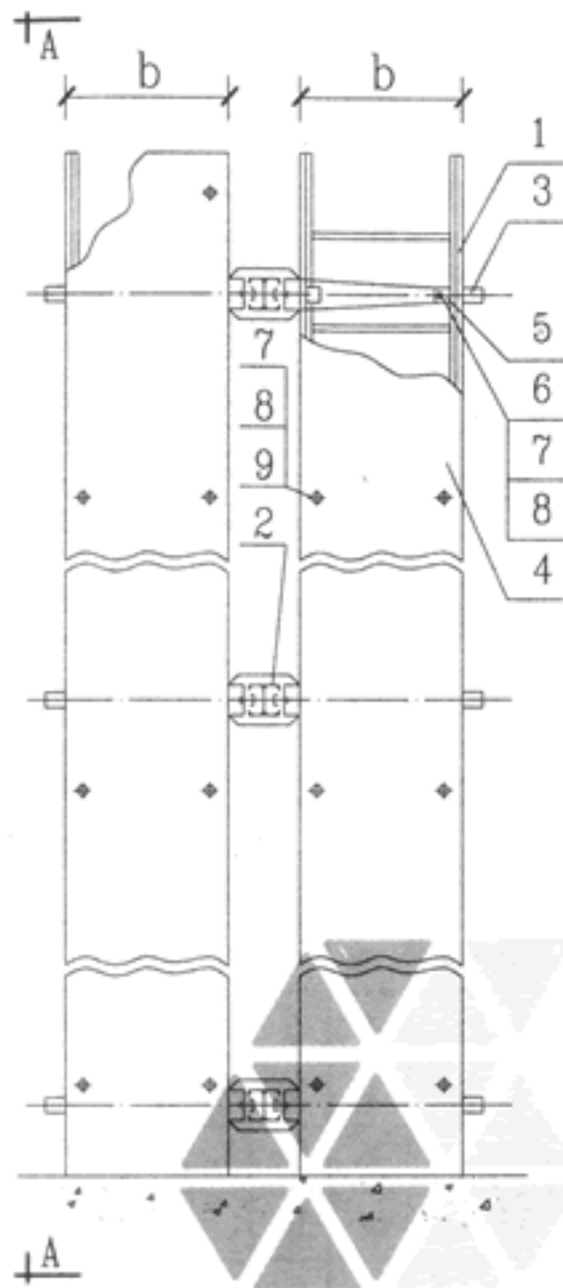

说明:



1. 本图为预埋件安装做法。
2. b 为梯架的宽度。
3. 本安装方式可以单排一层、两层或三层安装,还可以双排一层、两层或三层安装。
4. 悬吊式异形钢双支柱在混凝土墙上安装方式参见第35页。
5. 焊脚高度为8mm。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	悬吊式异形钢双支柱	由工程设计决定	根	3		
3	托臂	由工程设计决定	个	18		
4	通用盖板	由工程设计决定	m			
5	压板	YB-2型	块	36	110	
6	半圆头方径螺栓	M10×30	个	36		
7	螺母	M10	个	72		
8	垫圈	10	个	108		
9	T型螺栓	M10×30	个	36		
10	预埋件3	200×80×6	个	3	107	

梯架沿墙垂直安装 (一)

图集号 04D701-3

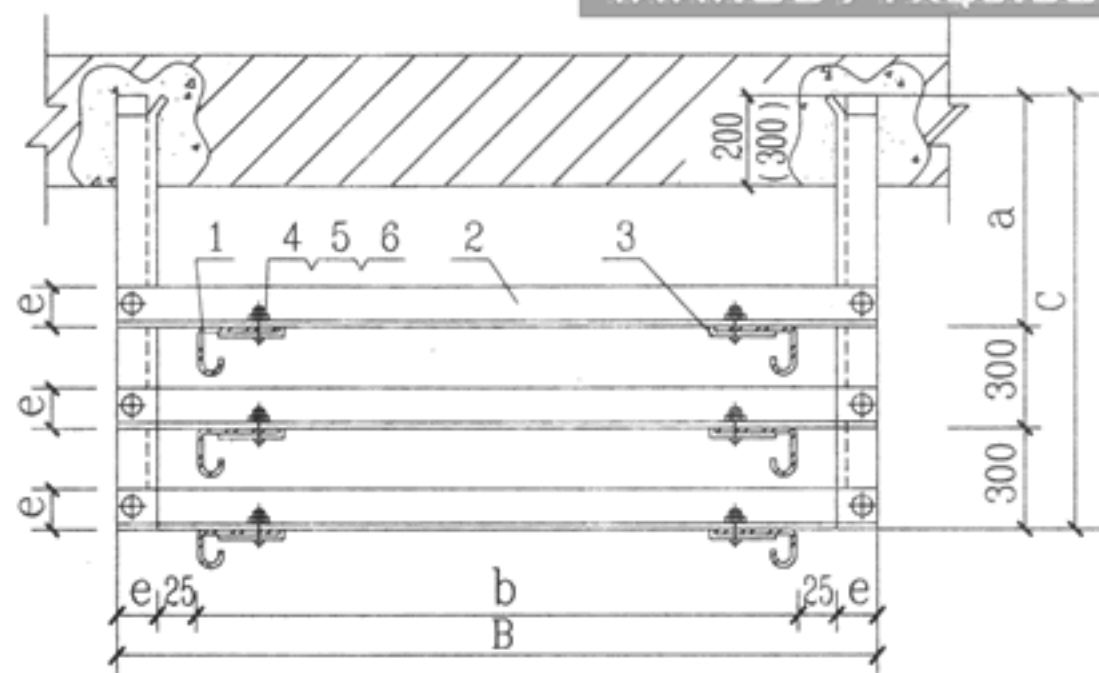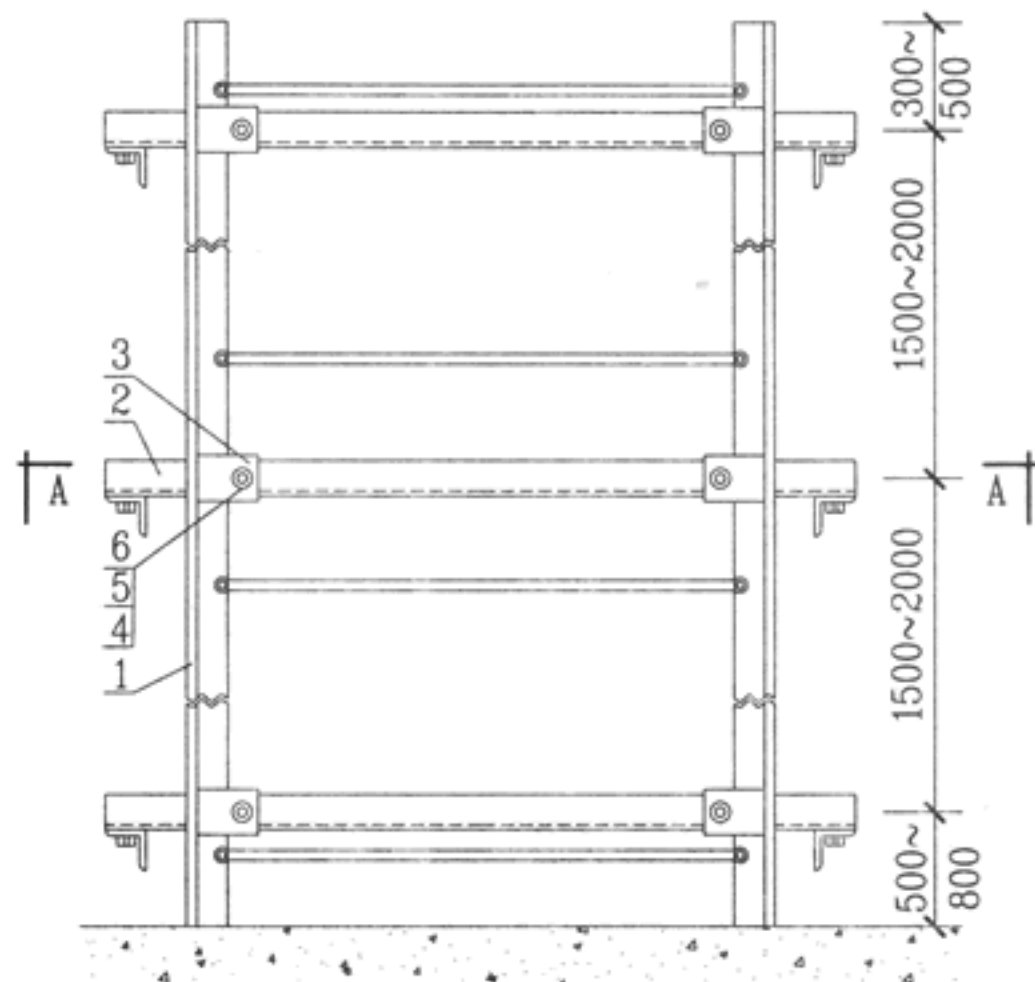

A-A

说明:



1. 本图为角钢燕尾安装做法。
2. 尺寸a, b, c, e, B见第95页。
3. 本安装方式可分为一层、二层、三层三种。
4. 图中支架埋深(300)适用于下列条件之一者: 1) $b=600$ $c=750$; 2) $b=500$ $c=850$; 3) $b \leq 400$ $c=1100$.
5. 支架所配螺栓, 螺母, 垫圈和压板要根据支架开孔大小选择:
当开孔为 $\Phi 7$, $\Phi 7 \times 9$ 时, 螺栓选M6, 压板选普通压板;
当开孔为 $\Phi 9$, $\Phi 9 \times 11$ 时, 螺栓选M8, 压板选YB-2型;
当开孔为 $\Phi 11$, $\Phi 11 \times 13$ 时, 螺栓选M10, 压板选YB-2型。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	支架	ZJ ₁ 型	套	3	95	
3	压板		块	18		
4	半圆头方径螺栓	M6~M10×30	个	18		
5	螺母	M6~M10	个	18		
6	垫圈	6~10	个	36		

梯架沿墙垂直安装(二)

图集号 04D701-3

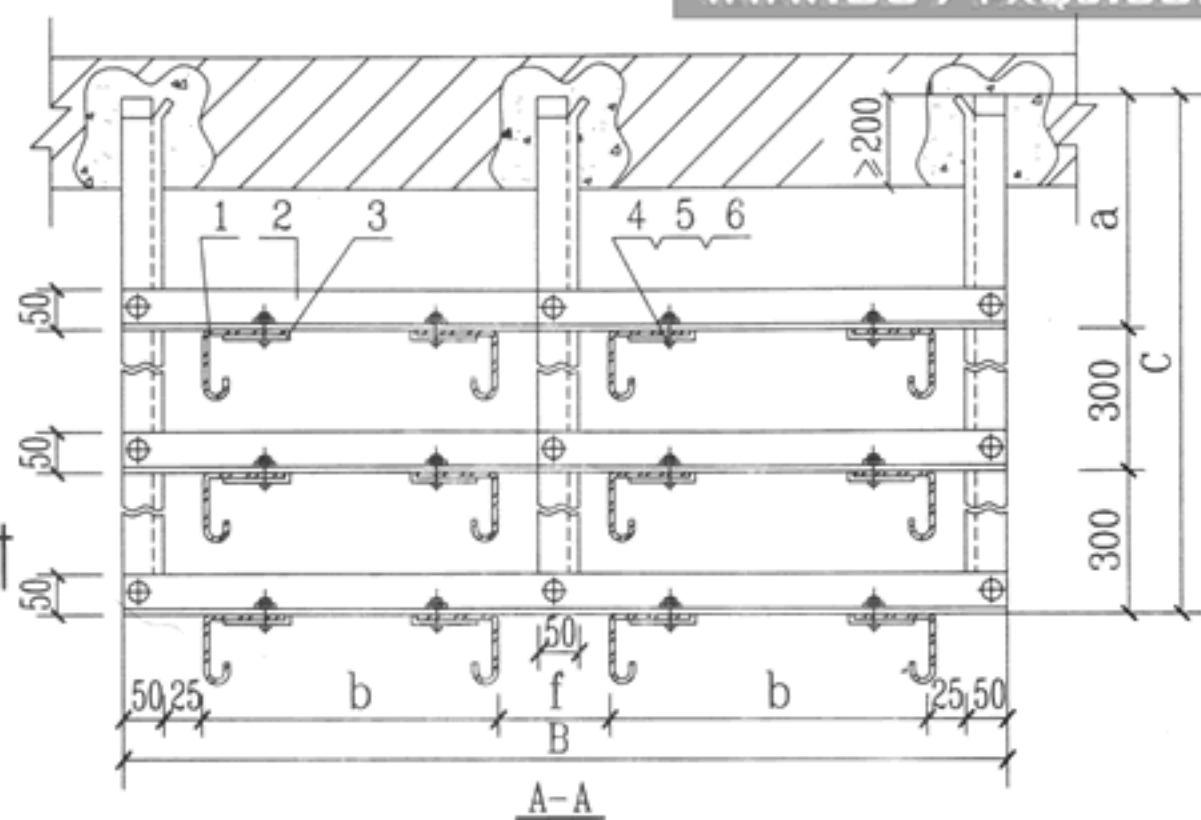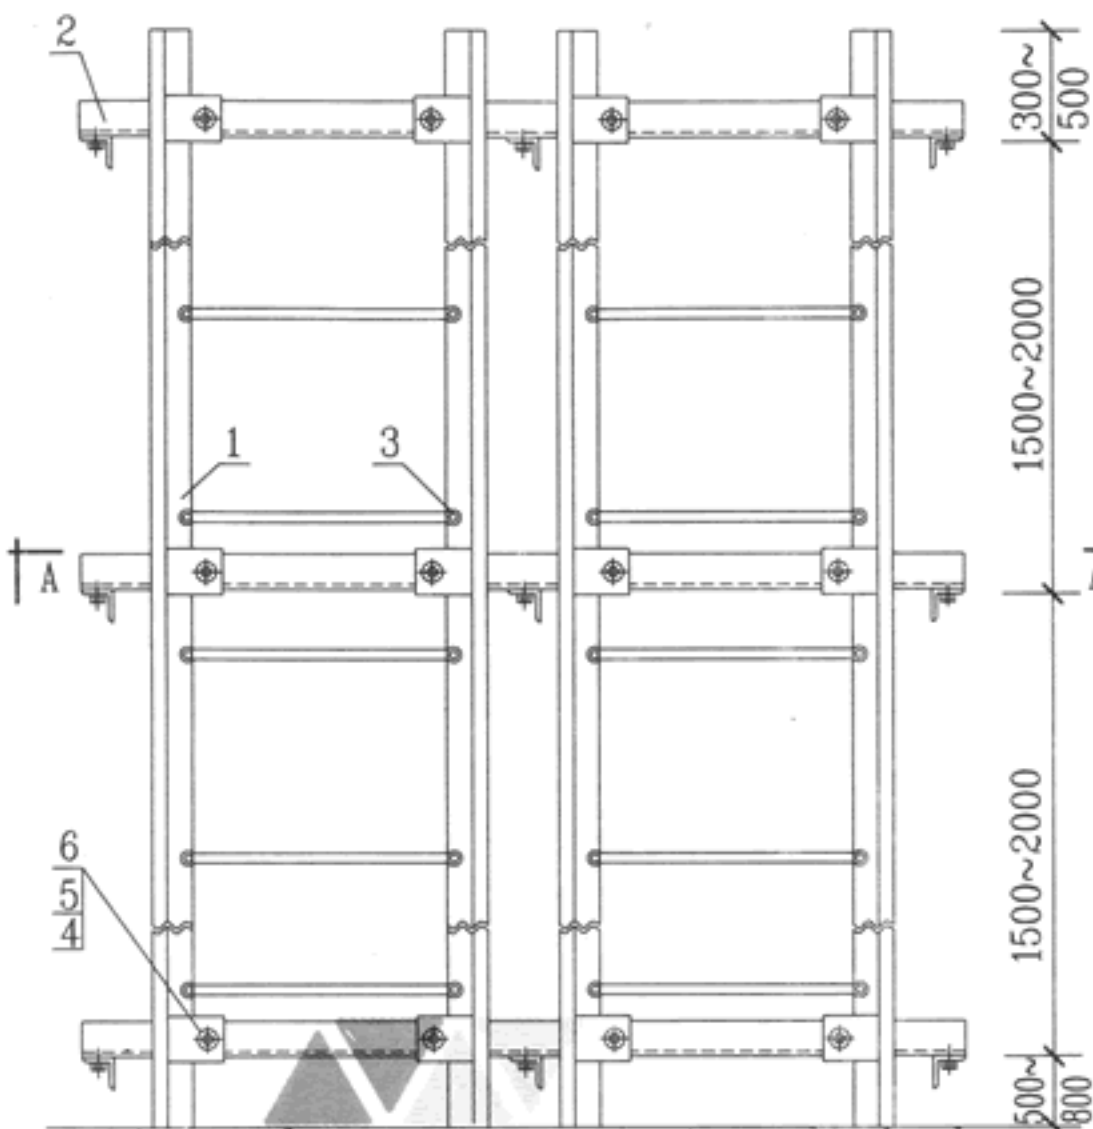

材料表


编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	支架	ZJ ₂ 型	套	3	96	
3	压板	YB-2型	块	36	110	
4	半圆头方径螺栓	M10×30	个	36		
5	螺母	M10	个	36		
6	垫圈	6~10	个	72		

说明:

1. 本图为角钢燕尾安装做法。
2. 尺寸a、b、c、f、B见第96页。
3. 本安装方式可分为一层、二层、三层三种。


梯架沿墙垂直安装 (三)

图集号 04D701-3

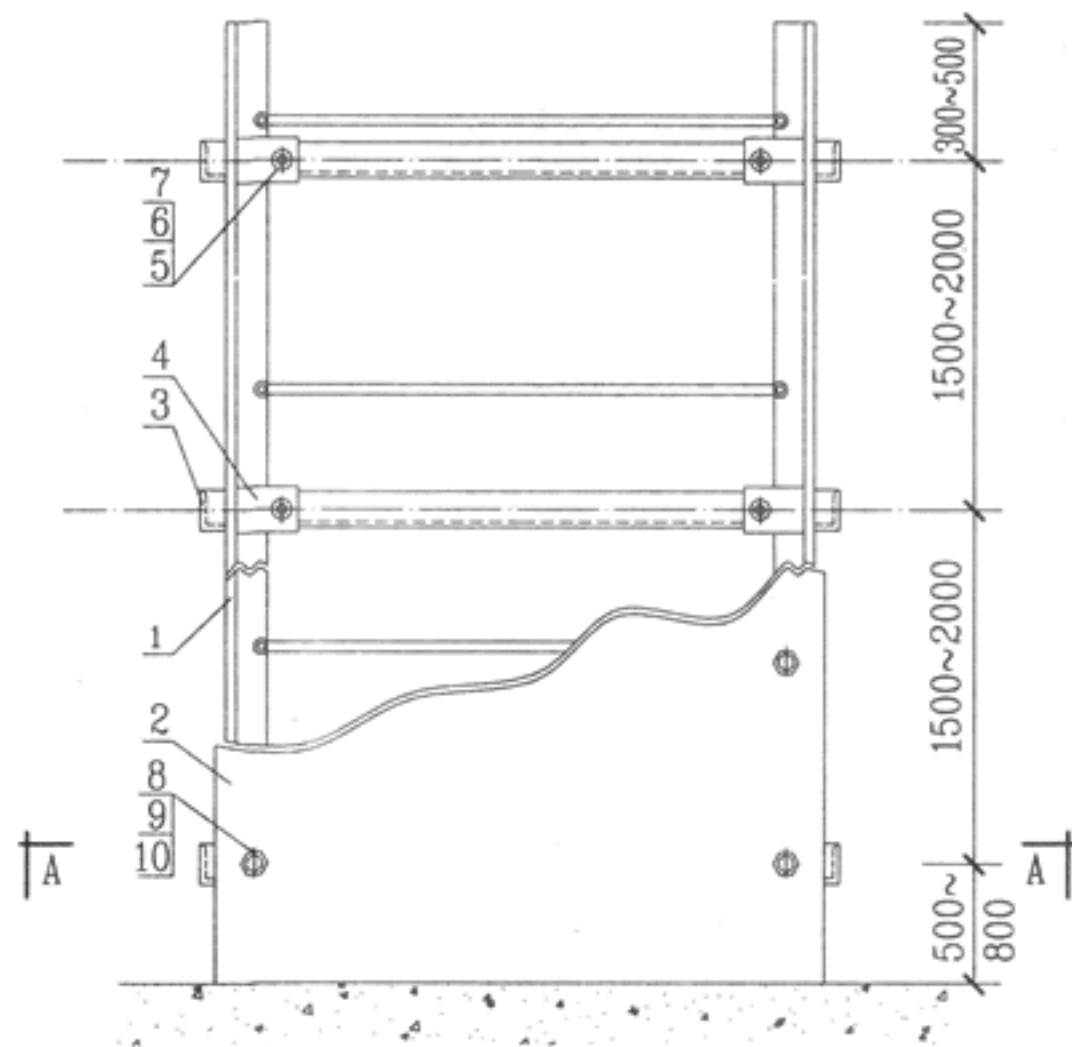

说明:

1. 本图为角钢燕尾安装做法。
2. 尺寸a、b、B、见第98页。
3. 支架所配螺栓、螺母、垫圈和压板要根据支架开孔大小选择:
当开孔为 $\Phi 7 \times 9$ 时, 螺栓选M6, 压板选普通压板;
当开孔为 $\Phi 9 \times 11$ 时, 螺栓选M8, 压板选YB-2型;
当开孔为 $\Phi 11 \times 13$ 时, 螺栓选M10, 压板选YB-2型。



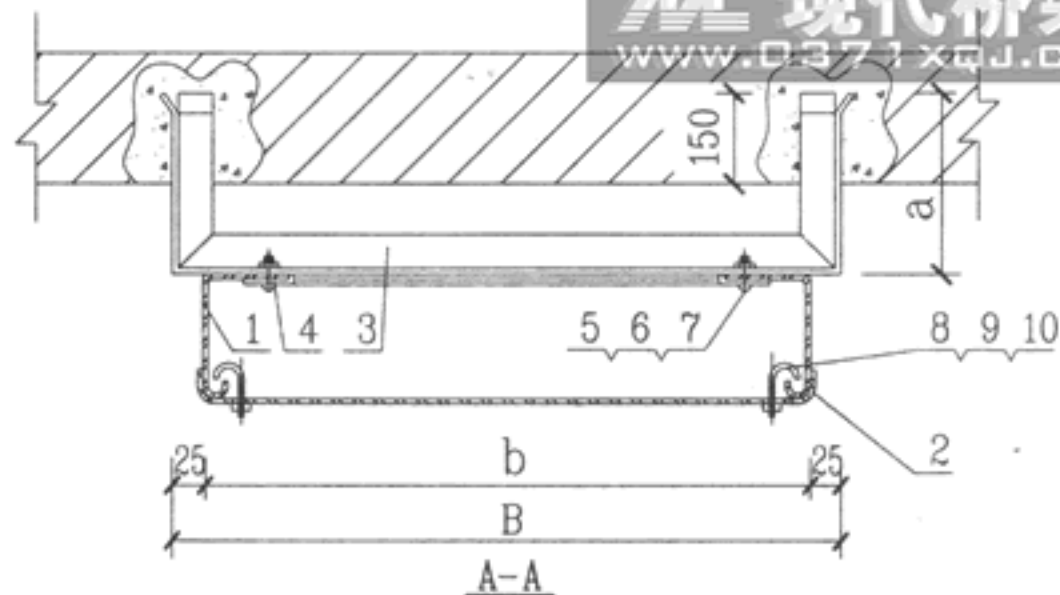


材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	通用盖板	由工程设计决定	m			
3	支架	ZJ ₄ 型	套	3	98	
4	压板		块	6		
5	半圆头方径螺栓	M6~10×30	个	6		
6	螺母	M6~M10	个	6		
7	垫圈	6~10	个	12		
8	带钩螺栓	M6×50	个			
9	螺母	M6	个			
10	垫圈	6	个			

梯架沿墙垂直安装 (四)

图集号 04D701-3

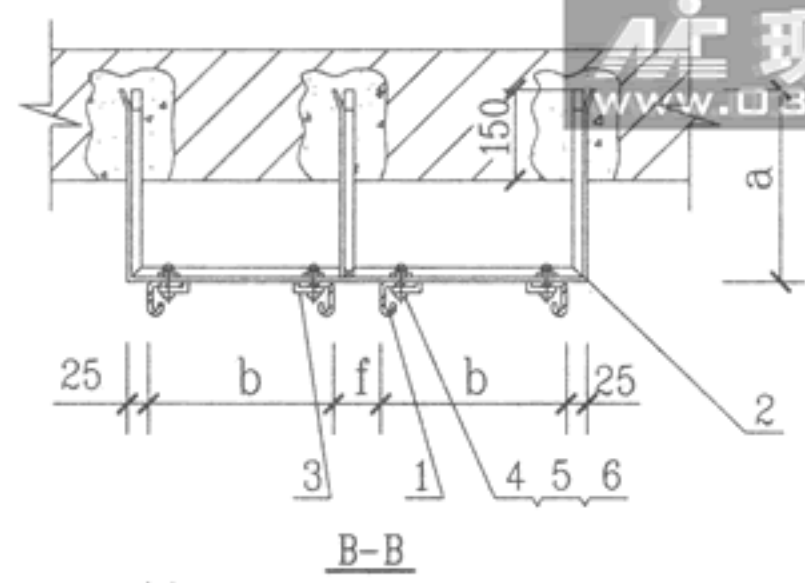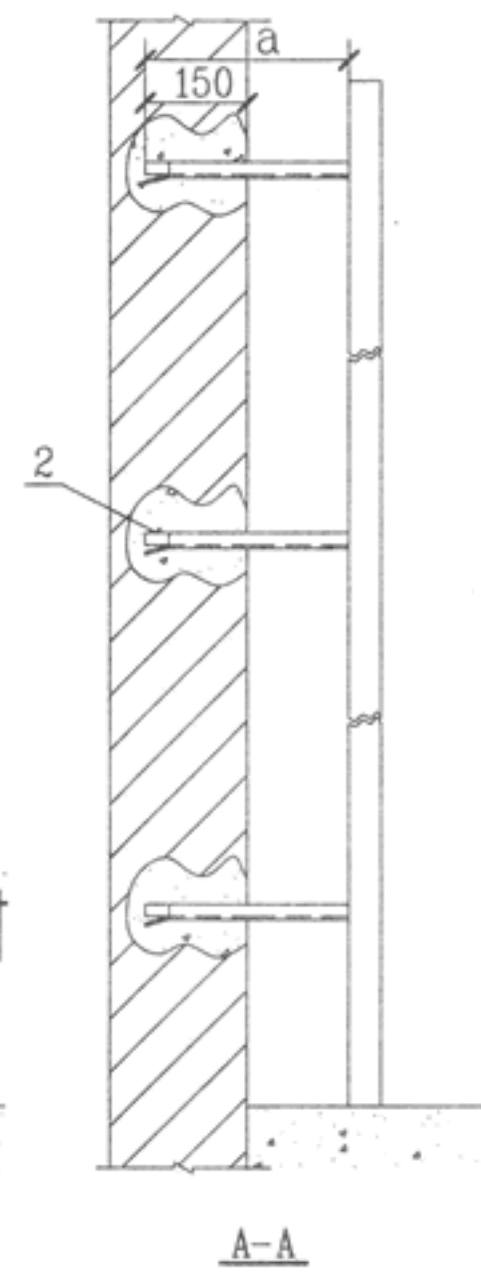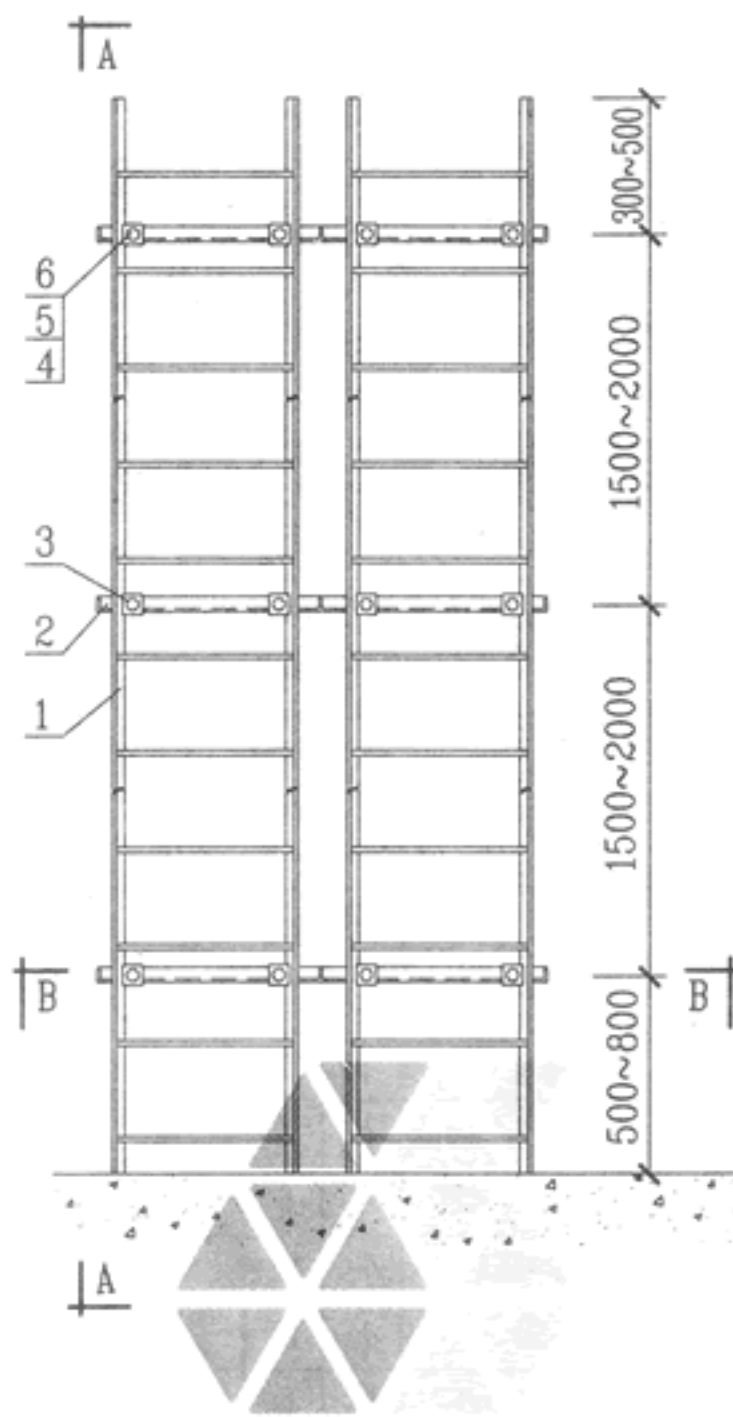

说明:



1. 本图为角钢燕尾安装做法。
2. 尺寸a、b、f见第99页。
3. 支架所配螺栓、螺母、垫圈要根据支架开孔大小选择:
当开孔为 $\Phi 9$ 、 $\Phi 9 \times 11$ 时,螺栓选M8,压板选YB-2型;
当开孔为 $\Phi 11$ 、 $\Phi 11 \times 13$ 时,螺栓选M10。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	支架	ZJ5型	套	3	99	
3	压板	YB-2型	块	12	110	
4	半圆头方径螺栓	M8~10×30	个	12		
5	螺母	M8~M10	个	12		
6	垫圈	8~10	个	24		

梯架沿墙垂直安装 (五)

图集号 04D701-3

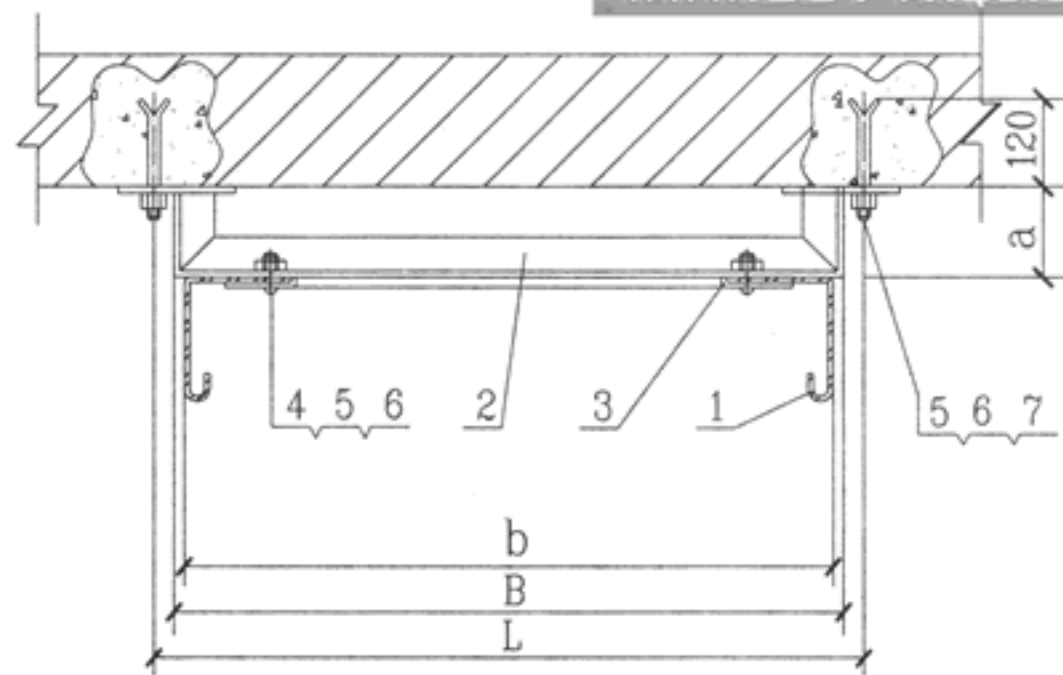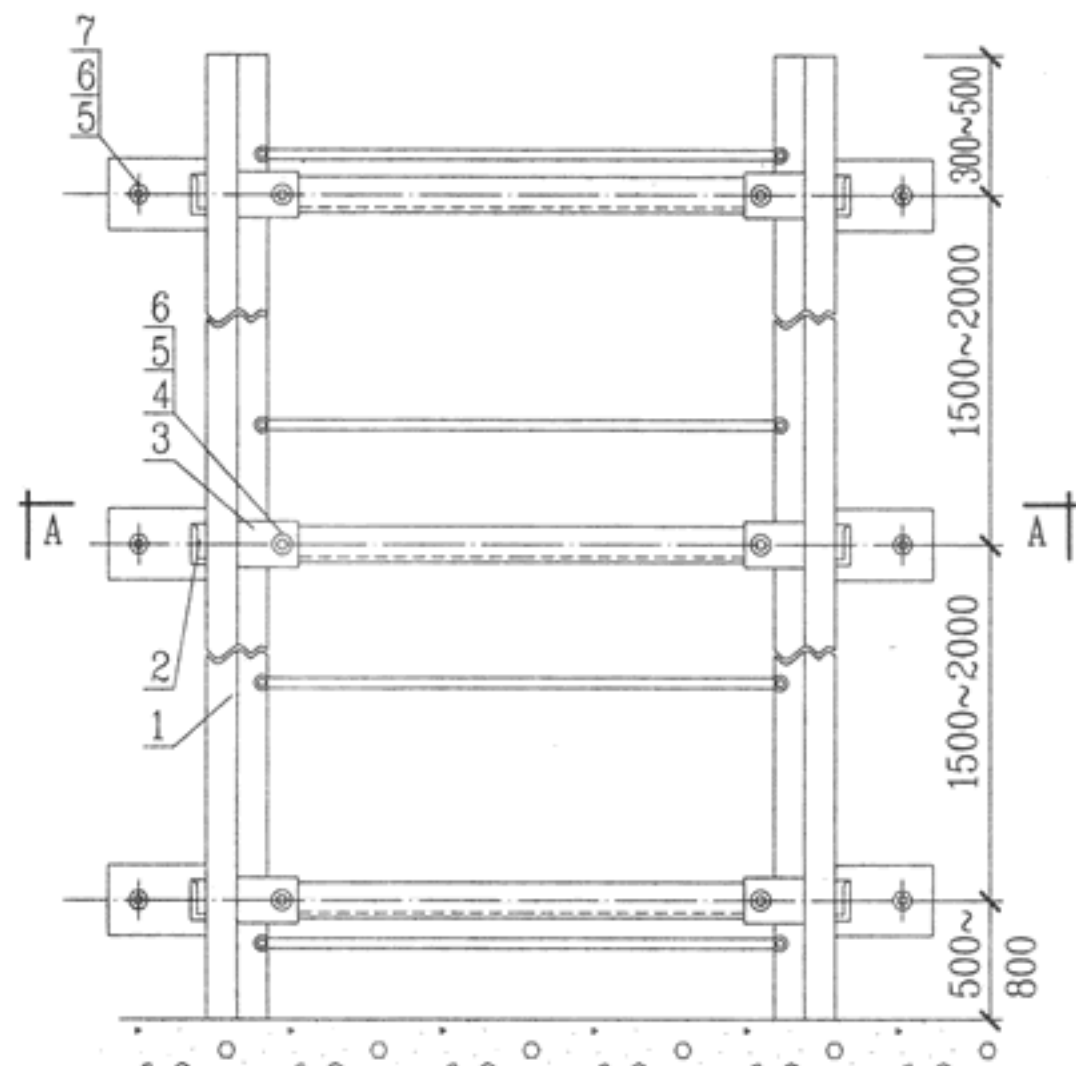

A-A

材料表



编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	支架	ZJ3型	套	3	97	
3	压板		块	6		
4	半圆头方径螺栓	M6~10×30	个	6		
5	螺母	M6~M10	个	12		
6	垫圈	6~10	个	18		
7	预埋螺栓	M10×150	个	6	105	

说明:

1. 本图为预埋螺栓安装做法。
2. 尺寸a、b、B、L见第97页。
3. 支架安装方式见第105页由工程设计决定。
4. 支架所配螺栓，螺母，垫圈和压板要根据支架开孔大小选择：
当开孔为 $\Phi 7$ 、 $\Phi 7 \times 9$ 时，螺栓选M6，压板选普通压板；
当开孔为 $\Phi 9$ 、 $\Phi 9 \times 11$ 时，螺栓选M8，压板选YB-2型；
当开孔为 $\Phi 11$ 、 $\Phi 11 \times 13$ 时，螺栓选M10，压板选YB-2型。

梯架沿墙垂直安装 (六)

图集号 04D701-3

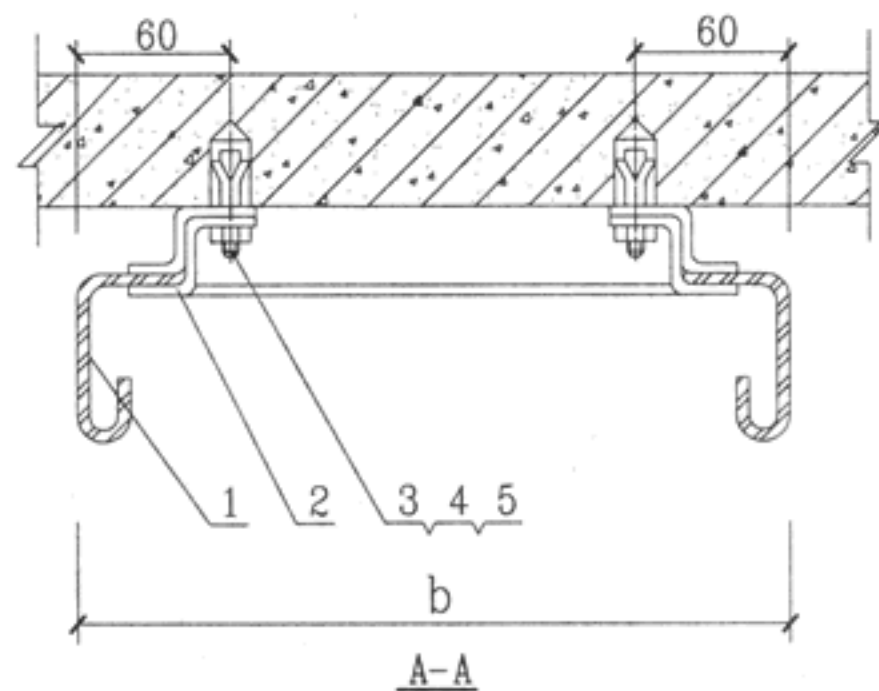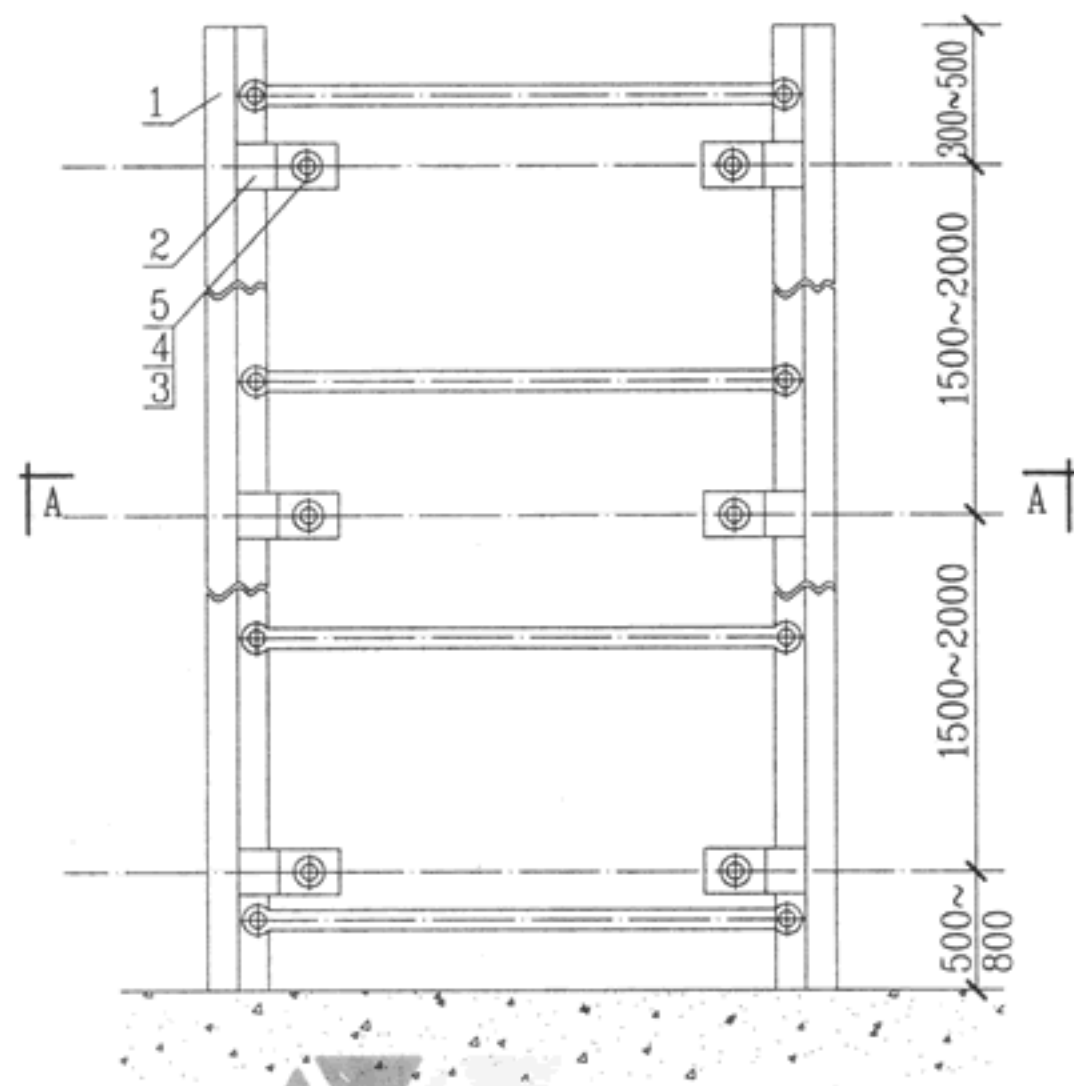

说明:



1. 本图为膨胀螺栓安装做法。
2. b 为梯架宽度且 $b > 200\text{mm}$ 。
3. 夹板在墙上安装方式详见第105页。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	夹板		付	6		
3	膨胀螺栓	M10×85	个	6		
4	螺母	M10	个	6		
5	垫圈	10	个	6		

梯架沿墙垂直安装 (七)

图集号 04D701-3

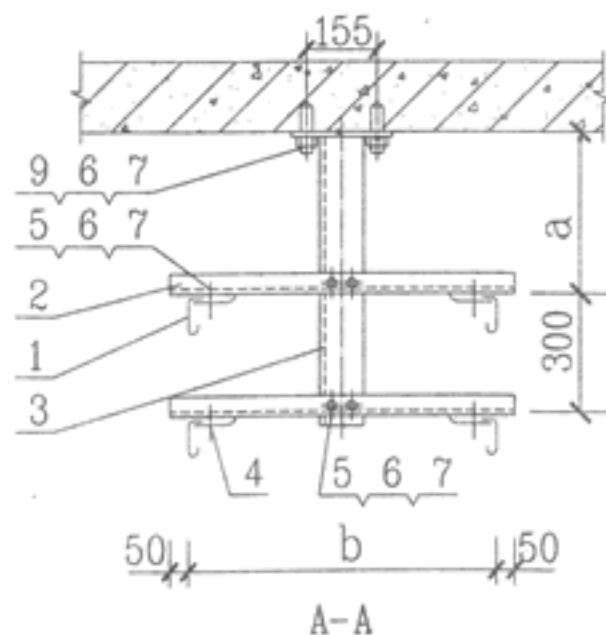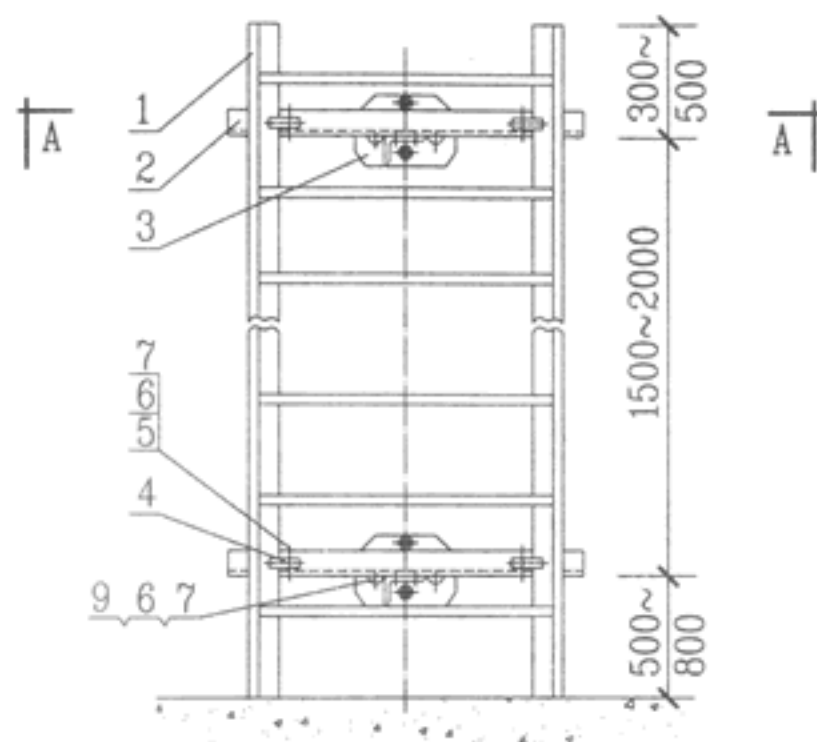

说明:



1. 本图为膨胀螺栓安装做法。
2. 尺寸 $a=250、350\text{mm}$, 尺寸 b 为梯架宽度, 此方案仅限于电缆桥架宽度为 $400、500、600\text{mm}$ 时使用。
3. 本安装方式仅适用于梯架式电缆桥架, 可为一层、两层或三层。安装方式由工程设计决定。
4. 悬吊式角钢支柱在砖墙和混凝土墙上安装方式详见第106页。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	托臂	ZJ6	个	4	100	
3	悬吊式角钢支柱	ZJ6	个	2	100	
4	压板	YB-2型	块	8	110	
5	半圆头方径螺栓	M10×30	个	8		
6	螺母	M10	个	24		
7	垫圈	10	个	40		
8	螺栓	M10×30	个	8		
9	膨胀螺栓	M10×85	个	8		

梯架沿墙垂直安装 (八)

图集号 04D701-3

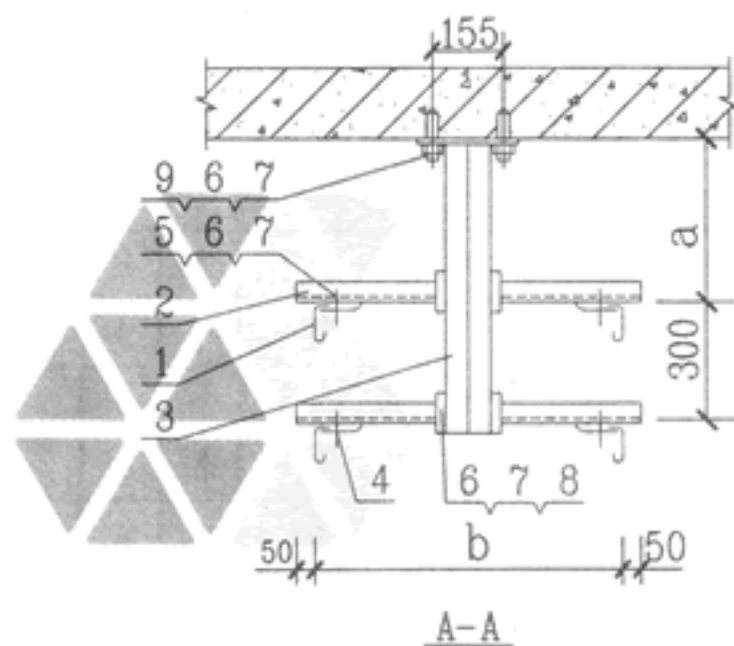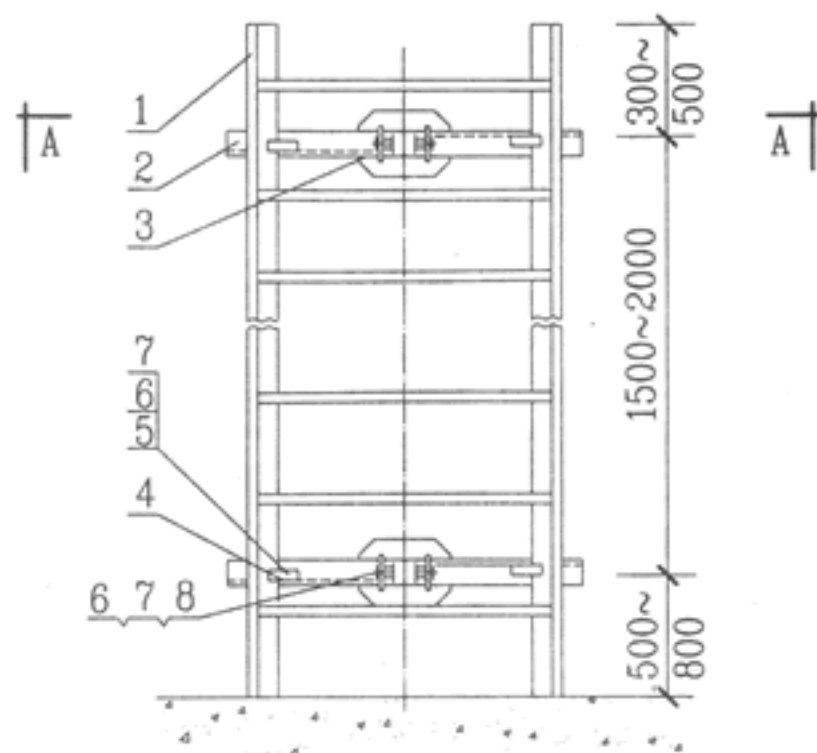

说明:

1. 本图为膨胀螺栓安装做法。
2. 尺寸 $a=250、350\text{mm}$ ，尺寸 b 为梯架宽度，此方案仅限于梯架宽度为 $400、500、600\text{mm}$ 时使用。
3. 本安装方式仅适用于梯架式电缆桥架，可为一层、两层或三层。安装方式由工程设计决定。
4. 悬吊式异型钢双支柱在墙上安装方式详见第106页。

材料表

编号	名称	型号及规格	单位	数量	页次	备注
1	梯架	由工程设计决定	m			
2	托臂	由工程设计决定	个	8		
3	悬吊式异型钢双支柱	由工程设计决定	个	2		
4	压板	YB-2型	块	8	110	
5	半圆头方径螺栓	M10×30	个	8		
6	螺母	M10	个	20		
7	垫圈	10	个	36		
8	T型螺栓	M10×30	个	8		
9	膨胀螺栓	M10×85	个	4		

梯架沿墙垂直安装 (九)

图集号 04D701-3